

PT 3500 SP

FR

TRADUCTION DE LA NOTICE
ORIGINALE
CLIMATISEUR SPOTCOOLING



Sommaire

Remarques concernant la notice 2

Normes de sécurité 2

Informations sur l'appareil 6

Transport et stockage 7

Montage et mise en service 7

Utilisation 11

Défauts et pannes 14

Maintenance 15

Annexe technique 18

Élimination 22

Déclaration de conformité 22

Remarques concernant la notice

Symboles



Danger

Ce symbole indique l'existence de risques pour la vie et la santé des personnes du fait de la présence de gaz extrêmement inflammable.



Avertissement relatif à la tension électrique

Ce symbole indique que la tension électrique cause des risques pour la vie et la santé des personnes.



Avertissement

Cette mention d'avertissement indique un risque moyen qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.



Attention

Cette mention d'avertissement indique un risque faible qui peut entraîner des blessures bénignes ou moyennes s'il n'est pas évité.

Remarque

Cette mention d'avertissement indique des informations importantes (par ex. dommages matériels), mais aucun danger.



Info

Les indications présentant ce symbole vous aident à exécuter vos tâches rapidement et en toute sécurité.



Observer le mode d'emploi

Ce symbole vous indique qu'il est nécessaire d'observer la notice d'instructions.

Vous pouvez télécharger la dernière version de la notice d'instructions en suivant le lien ci-dessous :



PT 3500 SP



<https://hub.trotec.com/?id=46128>

Normes de sécurité

Veillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service ou l'utilisation de l'appareil et conservez-le à proximité immédiate du site d'installation ou de l'appareil même.



Avertissement

Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.

Le non-respect des consignes de sécurité risque de causer une électrocution, de provoquer un incendie ou de causer des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Les enfants de moins de 8 ans et toute personne ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances nécessaires peuvent utiliser l'appareil pour autant qu'ils bénéficient d'une supervision et d'une instruction adéquate relative à une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers émanant de l'utilisation.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Il est interdit aux enfants d'effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil sans surveillance.

- N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans les pièces ou les zones présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères agressives.
- Installez l'appareil debout et de façon stable sur une surface solide.
- Faites sécher l'appareil après un nettoyage humide. Ne le faites pas fonctionner s'il est mouillé.
- Ne touchez ou n'utilisez pas l'appareil les mains humides ou mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à un jet d'eau direct.

- N'introduisez pas de corps étrangers ni de membres du corps à l'intérieur de l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez l'appareil uniquement sous surveillance.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil, des accessoires et des pièces de raccordement. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou une des pièces qui le composent présente un défaut.
- Protégez tous les câbles électriques en dehors de l'appareil contre les endommagements (par ex. par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon électrique ou la fiche sont détériorés !
- Le raccordement secteur doit correspondre aux indications données au chapitre « Annexe technique ».
- Raccordez la fiche de l'appareil à une prise de courant protégée selon les règles de l'art.
- Choisissez la rallonge de câble électrique conformément aux indications contenues dans les données techniques. Déroulez complètement la rallonge électrique. Évitez toute surcharge électrique.
- Avant l'entretien, la maintenance ou les réparations, débranchez le câble électrique de l'appareil en le saisissant par la fiche.
- Éteignez l'appareil et retirez le câble électrique de la prise lorsque l'appareil n'est pas en service.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous remarquez des défauts au niveau de la prise ou du câble électrique. Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque. Les câbles électriques défectueux représentent un sérieux danger pour la santé.
- Lors de l'installation, respectez les distances minimales requises par rapport aux murs et aux objets ainsi que les conditions d'entreposage et de fonctionnement conformément aux indications figurant dans l'Annexe technique.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient libres.
- Ne retirez aucun signal de sécurité, autocollant ni étiquette de l'appareil. Tous les signaux de sécurité, autocollants et étiquettes doivent être conservés de manière à rester lisibles.
- Assurez-vous que le côté aspiration soit toujours exempt de saleté et de corps étrangers.
- Avant l'entreposage ou le transport, videz les condensats accumulés. Ne les buvez pas. Risques pour la santé !
- L'appareil doit être debout lors du transport.



Consignes de sécurité pour les appareils contenant un réfrigérant inflammable

- N'installez l'appareil que dans les locaux où des pertes éventuelles de gaz réfrigérant ne risquent pas de s'accumuler. Lorsque l'appareil est installé, exploité ou entreposé dans un local non aéré, celui-ci doit être construit de telle sorte qu'il n'y ait pas d'accumulation de gaz en cas de perte éventuelle de réfrigérant. Le but est d'éviter les risques d'incendie ou d'explosion qui peuvent être provoqués par une inflammation du réfrigérant dont un four électrique, une cuisinière ou une autre source d'inflammation pourrait être à l'origine.
- N'installez l'appareil que dans un local où ne se trouve aucune source d'inflammation (par exemple une flamme ouverte, un appareil à gaz allumé ou un chauffage électrique).
- Notez bien que le gaz réfrigérant est inodore.
- N'installez l'appareil que dans le respect de la réglementation nationale en matière d'installation.
- Observez les consignes locales.
- Observez les consignes nationales relatives aux gaz.
- N'installez, n'utilisez et n'entreposez le PT 3500 SP que dans un local d'une surface supérieure à 15 m².
- Entreposez l'appareil de manière à éviter tout dommage mécanique.
- Notez que les tuyaux raccordés ne doivent contenir aucune source d'inflammation.
- Le R290 est un réfrigérant conforme aux directives environnementales européennes. Aucune partie du circuit frigorifique ne doit être perforée.
- Observez la quantité maximum de réfrigérant dans les caractéristiques techniques.
- Ne pas percer ni brûler.
- N'utilisez aucun produit autre que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.
- Toute personne devant travailler sur le circuit de réfrigération doit être en mesure de présenter un certificat, délivré par un organisme accrédité, attestant sa compétence dans la manipulation de gaz réfrigérants au moyen d'un procédé connu dans l'industrie.
- Les travaux de maintenance doivent être effectués en conformité avec les consignes du fabricant. Si les travaux de maintenance ou de réparation nécessitent l'aide de personnes supplémentaires, la personne formée à la manipulation des réfrigérants inflammables doit surveiller les travaux en permanence.

- Tout le circuit réfrigérant est un système hermétiquement clos qui ne nécessite pas d'entretien ; seules une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou l'entreprise Trotec sont autorisées à effectuer la maintenance et la réparation.

Utilisation conforme

Veillez utiliser l'appareil exclusivement pour refroidir, ventiler et déshumidifier l'air ambiant à l'intérieur, tout en respectant les caractéristiques techniques.

L'appareil est prévu exclusivement pour un usage professionnel.

L'appareil est idéal pour le refroidissement des salles de serveurs, des zones de production et des postes de travail. L'appareil a été conçu en vue d'une installation simple et d'une mise en service rapide. Grâce à ses roulettes robustes et pourvues de freins, l'appareil peut être mis en œuvre de manière mobile.

Utilisation prévisible

- N'installez pas l'appareil sur une surface mouillée ou inondée.
- Veuillez ne déposer aucun objet, comme p.ex. des vêtements, sur l'appareil.
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil dans des locaux humides (par ex. dans des salles de bains et buanderies).
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- N'effectuez pas de modifications structurelles, transformations ou ajouts arbitraires sur l'appareil.
- Toute utilisation autre que celle prévue est considérée comme une utilisation non conforme raisonnablement prévisible.

Qualification du personnel

Toute personne utilisant le présent appareil doit :

- prendre conscience des risques associés aux appareils électriques en environnement humide.
- avoir lu et compris la notice d'instructions, et notamment le chapitre Normes de sécurité.

Toute activité de maintenance nécessitant l'ouverture du carter est à effectuer par une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou par la société Trotec.

Électricien

Les électriciens qualifiés doivent lire et comprendre les schémas électriques, mettre les machines électriques en marche, entretenir et réparer les machines, raccorder les armoires électriques et de commande, garantir la capacité fonctionnelle des composants électriques et reconnaître les risques éventuels lors de la manipulation de systèmes électriques et électroniques.

Signaux de sécurité et étiquettes sur l'appareil

Remarque

Ne retirez aucun signal de sécurité, autocollant ni étiquette de l'appareil. Tous les signaux de sécurité, autocollants et étiquettes doivent être conservés de manière à rester lisibles.

Les signaux de sécurité et étiquettes suivants sont apposés sur l'appareil :

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 15 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 15 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 15 m².



 **Observez la notice d'instructions**
Ce symbole rappelle la nécessité de lire et d'observer le manuel d'utilisation.

 **Observer les instructions de réparation**
Tout travail d'élimination, de maintenance ou de réparation sur le circuit réfrigérant doit être effectué exclusivement en conformité avec les consignes du fabricant et par des personnes en possession d'un certificat de compétence. Les instructions de réparation correspondantes sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

Les autocollants suivants en allemand et en anglais sont apposés sur l'appareil.



Avertissement
Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe dans l'entrée d'air chaud ni dans le canal d'air froid. Tout corps étranger endommage les pales du ventilateur ou risque de bloquer le flux d'air, ce qui n'est pas couvert par la garantie.



Avertissement
Lorsque vous réglez l'angle de l'air froid, ne mettez pas la main dans le tuyau d'air souple. Réglez l'angle en saisissant l'habillage plastique.



Important

Contrôlez régulièrement l'état de propreté du filtre.

Trop de poussière ou de saleté sur le filtre entrave l'arrivée d'air et entraîne le givrage de l'échangeur de chaleur. Ceci diminue sensiblement la capacité de refroidissement.



Attention

Des gaz inflammables se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Il est interdit à toute personne non avertie de démonter ni de réparer l'appareil.



Avertissement

Arrêtez l'appareil lorsque le voyant **Bac plein** s'allume. Enlevez le bac de récupération de l'eau de condensation et videz-le. Veillez à ce que le bac de récupération de l'eau de condensation soit correctement remis en place avant de remettre l'appareil en marche.

Risques résiduels



Danger

Réfrigérant naturel propane (R290) !

H220 : gaz extrêmement inflammable.

H280 : contient du gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

P210 : tenir éloigné de toute source de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes ainsi que de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P377 : gaz effluent en feu : ne pas éteindre tant que la fuite ne peut pas être colmatée sans danger.

P410+P403 : conserver à l'abri du soleil dans un endroit bien aéré.



Avertissement relatif à la tension électrique

Toute intervention au niveau des composants électriques est à réaliser exclusivement par une entreprise spécialisée !



Avertissement relatif à la tension électrique

Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant tout type d'intervention sur l'appareil.

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

Débranchez le cordon secteur de la prise électrique en tirant sur la fiche secteur.



Avertissement relatif à la tension électrique

Risque d'électrocution !

L'appareil ne possède pas l'indice de protection adéquat pour une utilisation dans les locaux humides. Il existe un risque d'électrocution !

N'utilisez jamais l'appareil dans des locaux humides (par ex. dans des salles de bains et buanderies) et ne le plongez jamais dans l'eau !



Avertissement

L'utilisation de l'appareil peut comporter un risque s'il est utilisé par des personnes non compétentes ou en cas d'utilisation non conforme ou non conventionnelle ! Observez les qualifications requises pour le personnel.



Avertissement

L'appareil n'étant pas un jouet, il n'est pas adapté aux enfants.



Avertissement

Danger de suffocation !

Veillez ne pas laisser traîner les emballages vides. Ils pourraient être dangereux pour les enfants.



Avertissement

Risque de blessures provoquées par les charges suspendues !

Assurez-vous que personne ne se trouve à proximité.

Remarque

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre à air. Sans filtre à air, l'intérieur de l'appareil se salit énormément, ce qui peut réduire ses performances et le détériorer.

Comportement en cas d'urgence

1. Arrêtez l'appareil.
2. En cas d'urgence, coupez immédiatement l'alimentation électrique de l'appareil. Débranchez le cordon secteur de la prise électrique en tirant sur la fiche secteur.
3. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.

Informations sur l'appareil

Description de l'appareil

L'appareil est destiné en premier lieu au refroidissement des pièces et au refroidissement ponctuel. Dans le cas du refroidissement ponctuel, l'air ambiant refroidi est dirigé vers un point précis ou une zone délimitée (« Spotcooling »). En outre, l'appareil offre la possibilité de brasser l'air dans la pièce sans le refroidir. De plus, le mode déshumidification permet d'utiliser l'appareil pour déshumidifier l'air ambiant.



La commande de l'appareil a lieu par l'intermédiaire de son panneau de commande.

L'appareil refroidit l'air ambiant en lui extrayant de la chaleur.

Le réfrigérant refroidit l'air venant de la pièce en absorbant la chaleur. L'air refroidi de la sorte est injecté au travers des conduites d'air froid dans la pièce où l'appareil est installé.

La vapeur d'eau contenue dans l'air ambiant condense sous forme d'eau ou se dépose comme givre sur les lamelles de l'évaporateur, puis est transportée dans le bac de récupération d'eau de condensation.

Représentation de l'appareil

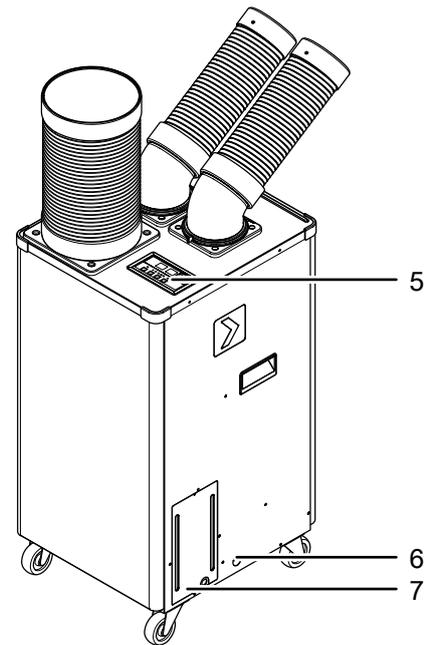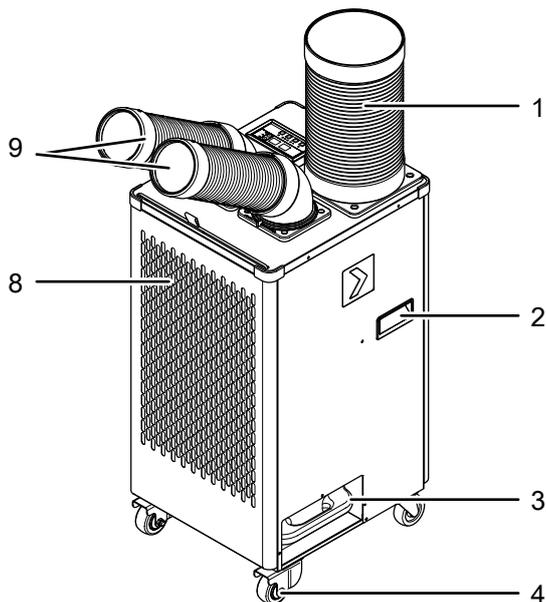

| N° | Désignation |
|----|--|
| 1 | Conduite d'air chaud |
| 2 | Poignée de transport |
| 3 | Bac de récupération de l'eau de condensation |
| 4 | Roulettes de transport avec blocage |
| 5 | Panneau de commande |
| 6 | Raccord pour tuyau d'évacuation de l'eau de condensation |
| 7 | Cordon secteur et son compartiment |
| 8 | Entrée d'air avec filtre à air |
| 9 | Conduite d'air froid |

Transport et stockage

Remarque

L'appareil peut s'endommager si vous le transportez ou l'entreposez de manière inappropriée.

Observez les informations relatives au transport et à l'entreposage de l'appareil.

Transport

Observez que des consignes de transport supplémentaires peuvent s'appliquer aux appareils utilisant un réfrigérant inflammable. La disposition des équipements ou le nombre maximum de sous-ensembles pouvant être transportés ensemble ressort des consignes de transport applicables.

Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu de roulettes de transport.

Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu d'une poignée.

Veillez observer les consignes suivantes **avant** chaque transport :

- Arrêtez l'appareil.
- Débranchez le cordon secteur de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.
- Videz les condensats résiduels contenus dans l'appareil
- Veuillez ne pas utiliser le cordon électrique pour tirer l'appareil.
- Ne faites rouler l'appareil que sur des surfaces planes et stables.

Veillez observer les consignes suivantes **pendant** le transport :

- Ne transportez l'appareil qu'en position verticale.

Veillez observer les consignes suivantes **après** chaque transport :

- Installez l'appareil à la verticale après l'avoir transporté.
- Bloquez de nouveau les roulettes de transport au moyen des freins.

Stockage

Veillez observer les consignes suivantes **avant** chaque stockage :

- Au besoin, nettoyez le bac de récupération de l'eau de condensation et/ou le tuyau d'évacuation de l'eau de condensation (voir chapitre « Maintenance »).
- Videz les condensats résiduels contenus dans l'appareil
- Débranchez le cordon secteur de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.

Observez les conditions de stockage suivantes lorsque vous n'utilisez pas l'appareil :

- N'entreposez l'appareil que dans un local d'une surface supérieure à 15 m².

- N'entreposez l'appareil que dans un local où ne se trouve aucune source d'inflammation (par exemple une flamme ouverte, un appareil à gaz allumé ou un chauffage électrique).
- Stockez l'appareil au sec et protégé du gel et de la chaleur.
- Stockez l'appareil en position verticale, dans un endroit protégé de la poussière et de l'exposition directe au soleil.
- Le cas échéant, protégez l'appareil de la poussière par une housse.
- Ne placez aucun autre appareil ou aucun objet sur l'appareil, afin d'éviter de le détériorer.

Montage et mise en service

Contenu de la livraison


- 1 appareil
- 2 conduites d'air froid
- 2 raccords coudés
- 1 filtre à air
- 1 bac de récupération de l'eau de condensation
- 1 conduite d'air chaud
- 1 mode d'emploi

Déballage de l'appareil

1. Ouvrez le carton et sortez l'appareil.
2. Retirez entièrement l'emballage de l'appareil.
3. Déroulez complètement le câble électrique. Assurez-vous que le câble électrique n'est pas endommagé et ne le détériorez pas en le déroulant.

Mise en service

Lors de l'installation de l'appareil, observez les distances minimales requises par rapport aux murs et aux autres objets conformément aux indications figurant dans le chapitre Caractéristiques techniques.

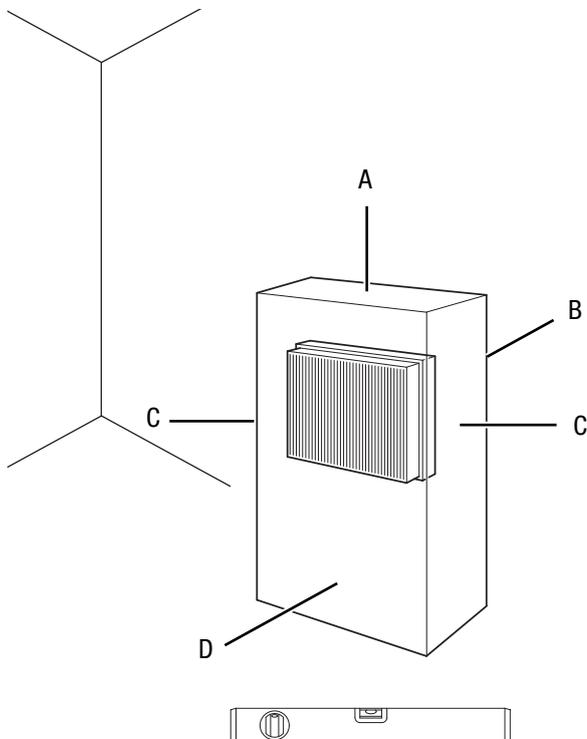


Mise en place du bac de récupération de l'eau de condensation

Remarque

De l'eau de condensation se forme durant le fonctionnement. Elle doit être collectée dans le bac de récupération.

Avant la mise en marche, assurez-vous que le bac de récupération de l'eau de condensation soit bien en place. Placez l'ouverture du bac sous l'évacuation de l'eau de condensation dans l'appareil (voir illustration). Il est possible de raccorder un tuyau d'évacuation de l'eau de condensation.

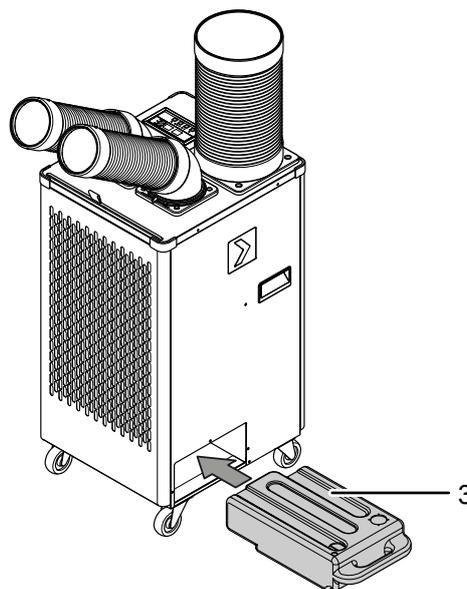


Raccordement de la conduite d'air froid

Pour le mode refroidissement ponctuel comme pour le refroidissement de l'air ambiant, il est nécessaire de raccorder une conduite d'air froid (9).

1. Placez le raccord coudé (11) sur le verrouillage à baïonnette (12).
2. Tournez le raccord coudé (11) vers la droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Placez la conduite d'air froid (9) sur le raccord coudé (11).

- N'installez l'appareil que dans les locaux où des pertes éventuelles de gaz réfrigérant ne risquent pas de s'accumuler.
- N'installez l'appareil que dans un local où ne se trouve aucune source d'inflammation (par exemple une flamme ouverte, un appareil à gaz allumé ou un chauffage électrique).
- Avant la remise en service de l'appareil, vérifiez l'état du cordon secteur. En cas de doute relatif à son état, contactez le service après-vente.
- Installez l'appareil debout et de façon stable sur une surface solide.
- En particulier lorsque l'appareil est placé au centre de la pièce, veillez à ce que le cordon secteur et tout autre câble électrique soit posé de sorte à éviter tout risque de trébuchement. Utilisez des couvre-câbles.
- Veuillez faire en sorte que les rallonges de câbles soient entièrement déroulées.
- Veillez à ce que les sorties et les entrées d'air, ainsi que le raccordement du tuyau d'évacuation d'air soient libres.
- Veillez à ce qu'aucun rideau ni aucun autre objet ne bloque le flux d'air.


4. Tournez la conduite d'air froid (9) vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

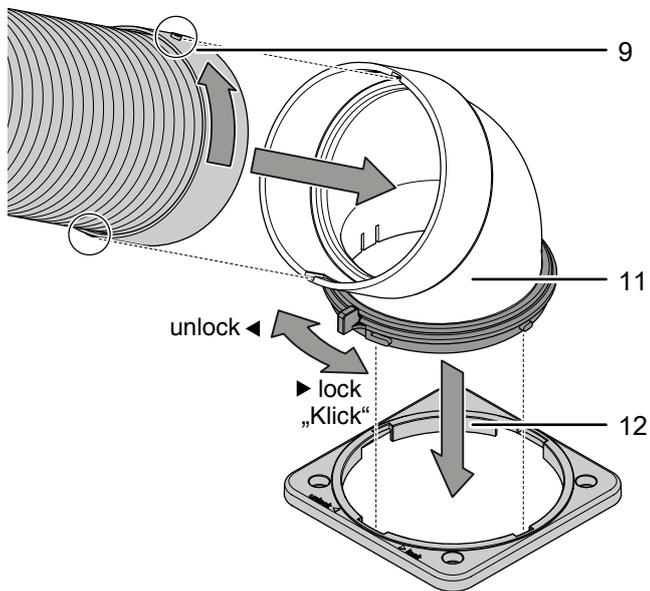

Raccordement de la conduite d'air chaud


La conduite d'air chaud (1) doit être raccordée à l'appareil avant la mise en service.

1. Vissez la la conduite d'air chaud (1) sur l'appareil.

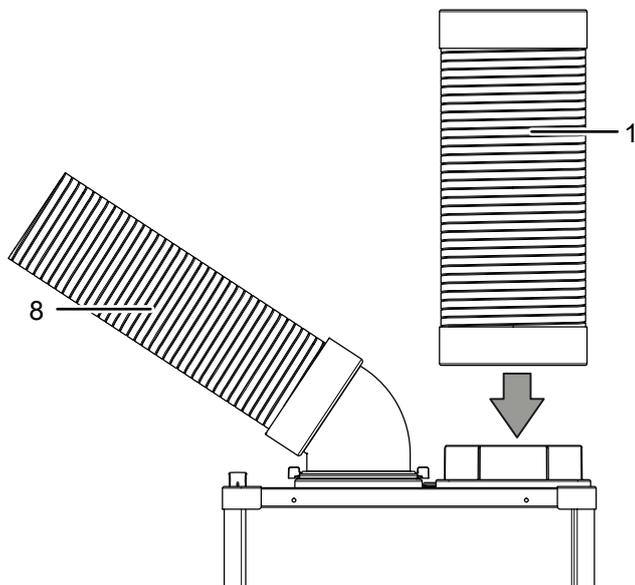

Orientation des conduites d'air

La conduite d'air froid (9) peut être orientée sur 360°. De plus, la conduite d'air froid peut être inclinée vers le haut ou vers le bas sur 150°. La conduite d'air chaud peut être orientée sur 45°.

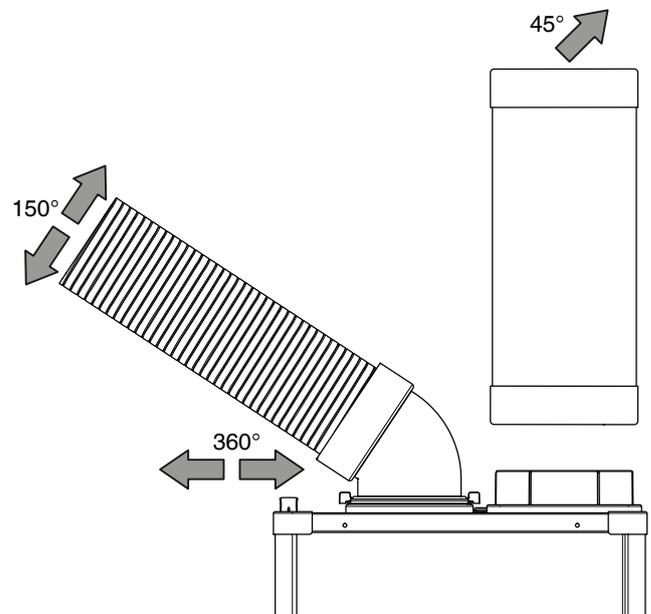

Rallongement de la conduite d'air chaud (option)

Remarque

La longueur des conduites raccordées ne doit pas dépasser 3 mètres.

1. Coupez la conduite d'air en fonction de vos besoins afin de la raccourcir ou de la rallonger.
⇒ Le diamètre de la conduite à rallonger doit être de 200 mm.
2. Tournez la conduite à rallonger dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que son diamètre corresponde à celui de l'autre conduite d'air chaud.
3. Entourez le passage d'une conduite à l'autre au moyen d'un ruban adhésif solide.


Mise en place du filtre à air

Remarque

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre à air. Sans filtre à air, l'intérieur de l'appareil se salit énormément, ce qui peut réduire ses performances et le détériorer.

Avant la mise en marche, assurez-vous que le filtre à air (8) soit bien en place.

1. Si le filtre à air (8) n'est pas encore en place, introduisez-le dans l'évidement prévu.

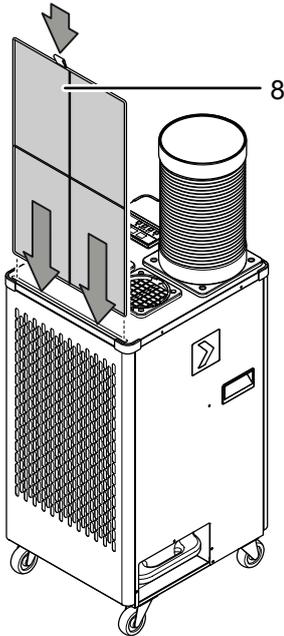


Installation

Remarque

L'ouverture de la conduite d'air chaud, à l'extérieur, doit être à l'abri de la pluie et ne pas présenter de possibilité de reflux, ou être dirigée vers le bas.

La conduite d'air chaud (1) doit être posée à l'extérieur afin que l'air chaud produit pour le refroidissement de l'air ambiant puisse être amené vers l'extérieur.


La conduite d'air froid (9) doit être dirigée vers le point ou la zone à refroidir (voir chapitre « Utilisation »).

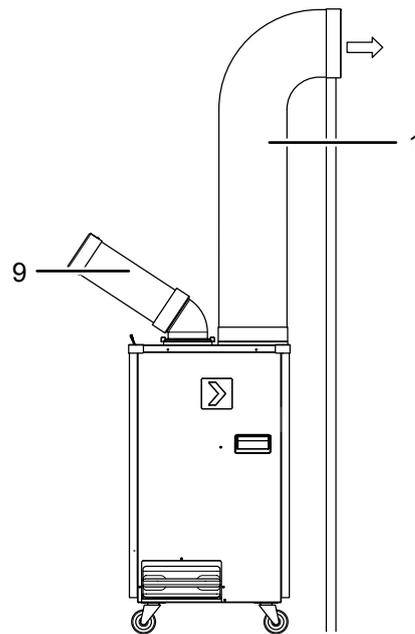

Utilisation

- Évitez de laisser les portes et les fenêtres ouvertes.

Panneau de commande

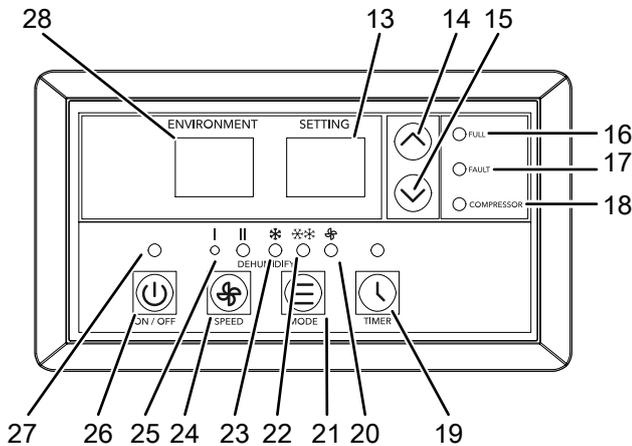

| No | Désignation | Signification |
|----|-------------------------------------|---|
| 13 | Affichage 7-segments | Affichage de la température cible Affichage du nombre d'heures pendant la programmation de la minuterie Affichage des codes défaut tc et CO |
| 14 | Touche <i>Augmentation</i> | Pour augmenter la température cible Pour augmenter le nombre d'heures pendant la programmation de la minuterie |
| 15 | Touche <i>Diminution</i> | Pour diminuer la température cible Pour diminuer le nombre d'heures pendant la programmation de la minuterie |
| 16 | LED <i>Bac plein</i> | S'allume lorsque le bac de récupération de l'eau de condensation est plein |
| 17 | LED <i>Fault</i> | S'allume en cas de défaut (voir aussi le chapitre « Défauts et pannes ») |
| 18 | LED <i>Compresseur</i> | S'allume lorsque le compresseur fonctionne |
| 19 | Touche <i>Timer</i> | Activation et désactivation de la fonction minuterie |
| 20 | LED <i>Ventilation</i> | S'allume lorsque le mode <i>Ventilation</i> est activé |
| 21 | Touche <i>Mode</i> | Sélection du mode de fonctionnement : <i>Refroidissement de l'air ambiant</i> <i>Refroidissement ponctuel</i> <i>Ventilation</i> <i>Déshumidification</i> |
| 22 | LED <i>Refroidissement ponctuel</i> | S'allume lorsque le mode <i>Refroidissement ponctuel</i> est activé |

| No | Désignation | Signification |
|----|---|--|
| 23 | LED <i>Refroidissement de l'air ambiant</i> | S'allume lorsque le mode <i>Refroidissement de l'air ambiant</i> est activé |
| 24 | Touche <i>Niveau de ventilation</i> | Pour régler le niveau de ventilation |
| 25 | LEDs <i>Niveau de ventilation</i> | Indication du régime du ventilateur I = faible II = élevé |
| 26 | Touche <i>On/Off</i> | Mise en marche et arrêt de l'appareil |
| 27 | LED <i>On/Off</i> | Témoin de fonctionnement |
| 28 | Affichage 7-segments <i>Environnement</i> | Indication de la température réelle Affichage des codes défaut E1, E2 et E3 |



Avertissement relatif à la tension électrique

Risque d'électrocution !

L'appareil ne possède pas l'indice de protection adéquat pour une utilisation dans les locaux humides. Il existe un risque d'électrocution !

N'utilisez jamais l'appareil dans des locaux humides (par ex. dans des salles de bains et buanderies) et ne le plongez jamais dans l'eau !

Mise en marche de l'appareil

- Après avoir installé l'appareil en suivant la description du chapitre « Mise en service », vous pouvez le mettre en marche.
- Appuyez sur la touche *On/Off* (26).
⇒ L'appareil se met en marche en mode *Refroidissement de l'air ambiant*
⇒ La LED *Refroidissement de l'air ambiant* (23) s'allume.

Sélection du mode de fonctionnement

- Refroidissement de l'air ambiant
- Refroidissement ponctuel
- Ventilation
- Déshumidification

Refroidissement de l'air ambiant

En mode *Refroidissement*, la pièce est refroidie jusqu'à la température cible souhaitée.

La température à définir est la température ambiante, mesurée à l'entrée d'air.

- Appuyez sur la touche *MODE* (21) jusqu'à ce que la LED *Refroidissement de l'air ambiant* (23) s'allume.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche *Diminution* (15) ou *Augmentation* (14) afin de définir la température cible souhaitée. La température peut être réglée entre 15 °C et 35 °C par pas de 1 °C.
⇒ L'affichage 7-segments (13) indique la température cible souhaitée.

3. Appuyez sur la touche *Niveau de ventilation* (24) pour régler le niveau de ventilation souhaité.
 - ⇒ La LED *Niveau de ventilation* (25) correspondant au niveau sélectionné s'allume.
 - ⇒ La LED *Refroidissement de l'air ambiant* (23) correspondant au mode *Refroidissement* s'allume.

Refroidissement ponctuel



Info

La température de sortie est mesurée à la sortie d'air à l'intérieur de l'appareil. On règle la température de l'air soufflé par les conduites d'air froid. Il est recommandé de définir une température cible inférieure d'environ 10 °C à la température souhaitée. Par exemple, si l'on souhaite atteindre 12 °C, il convient de régler la température cible à 2 °C.

En mode *Refroidissement ponctuel*, c'est un point précis ou une zone délimitée de la pièce qui est refroidi(e).

1. Appuyez sur la touche *MODE* (21) jusqu'à ce que la LED *Refroidissement ponctuel* (22) s'allume.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche *Diminution* (15) ou *Augmentation* (14) afin de définir la température cible souhaitée. La température peut être réglée entre 0 °C et 20 °C par pas de 1 °C.

Ventilation

1. Appuyez sur la touche *MODE* (21) jusqu'à ce que le voyant LED *Ventilation* (20) s'allume.
2. Appuyez sur la touche *Niveau de ventilation* (24), pour régler le niveau de ventilation souhaité.
 - ⇒ La LED du niveau de ventilation sélectionné (25) s'allume.

Déshumidification

En mode *Déshumidification*, l'appareil réduit l'humidité relative dans la pièce.

La température cible peut être réglée afin d'obtenir un effet de refroidissement plus important pendant la déshumidification.

1. Appuyez simultanément pendant 3 secondes sur les touches *Niveau de ventilation* (24) et *Mode* (21) jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre et que la LED *Refroidissement ponctuel* (22) se mette à clignoter.
 - ⇒ Le mode *Déshumidification* est activé.
 - ⇒ L'affichage 7-segments de gauche indique la température réelle et celui de droite la température cible.
2. Pour désactiver le mode *Déshumidification*, appuyez simultanément pendant 3 secondes sur les touches *Niveau de ventilation* (24) et *Mode* (21).

Réglage de la minuterie

La minuterie peut être programmée par pas de 0,5 heure (de 0,5 h à 10 h) ou de 1 heure (de 10 h à 24 h).

La fonction peut être activée dans chacun des modes de fonctionnement.

La minuterie peut fonctionner de deux manières :

- mise en marche automatique après un nombre d'heures prédéfini
- arrêt automatique après un nombre d'heures prédéfini

Remarque

L'appareil ne doit pas fonctionner sans surveillance dans une pièce dont l'accès est libre lorsque la minuterie est activée.

Mise en marche automatique

- ✓ L'appareil est éteint.
- 1. Appuyez sur la touche *Timer* (19) pour activer la minuterie.
- 2. Appuyez sur la touche *Augmentation* (14) ou *Diminution* (15) pour sélectionner le nombre d'heures souhaité jusqu'à la mise en marche automatique.
 - ⇒ L'affichage 7-segments (13) indique en permanence le nombre d'heures restant jusqu'à la mise en marche automatique.
 - ⇒ L'appareil se met en marche au bout de la période définie.

Indications relatives à la mise en marche automatique :

- Une séparation de l'alimentation électrique efface les réglages de la mise en marche automatique.
- La mise en marche manuelle de l'appareil désactive la mise en marche automatique.
- Si vous sélectionnez le nombre d'heures **0**, la minuterie est désactivée.

Arrêt automatique

- ✓ L'appareil est en marche.
- 1. Appuyez sur la touche *Timer* (19) pour activer la minuterie.
- 2. Appuyez sur la touche *Augmentation* (14) ou *Diminution* (15) pour sélectionner le nombre d'heures souhaité jusqu'à l'arrêt automatique.
 - ⇒ Sur l'affichage 7-segments (13), le nombre d'heures restant jusqu'à l'arrêt automatique s'affiche pendant 3 secondes environ.
 - ⇒ L'appareil s'arrête au bout de la période définie.

Remarques concernant l'arrêt automatique :


- Si l'appareil est débranché du secteur, les réglages de mise en marche automatique sont effacés.
- L'arrêt manuel de l'appareil désactive l'arrêt automatique.

Fonctionnement avec tuyau d'évacuation de l'eau de condensation


L'appareil peut être mis en œuvre avec un tuyau d'évacuation de l'eau de condensation (10).

✓ Un tuyau adapté est à disposition (diamètre 13 mm).

1. Raccordez le tuyau d'évacuation de l'eau de condensation (10) au bac de récupération de l'eau de condensation (3).
2. Faites passer le tuyau d'évacuation de l'eau de condensation (10) à travers le raccord d'eau de condensation (6) de l'appareil.
3. Poussez le bac de récupération de l'eau de condensation (3) dans l'évidement prévu à cet effet, comme il est décrit au chapitre « Mise en place du bac de récupération de l'eau de condensation ».

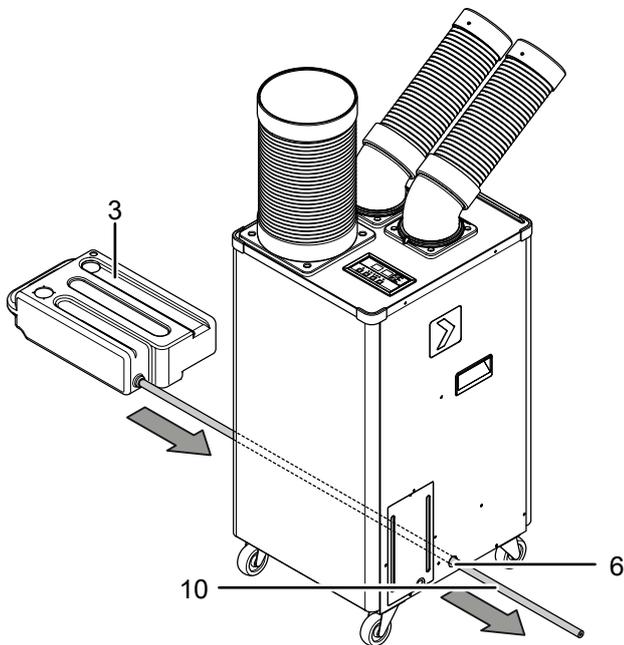

4. Placez l'autre extrémité du tuyau dans une évacuation adéquate (par exemple une canalisation ou un bac collecteur suffisamment grand). Le tuyau d'évacuation de l'eau de condensation ne doit être ni plié ni installé en pente ascendante car, dans ce cas, l'eau ne pourrait pas s'écouler.

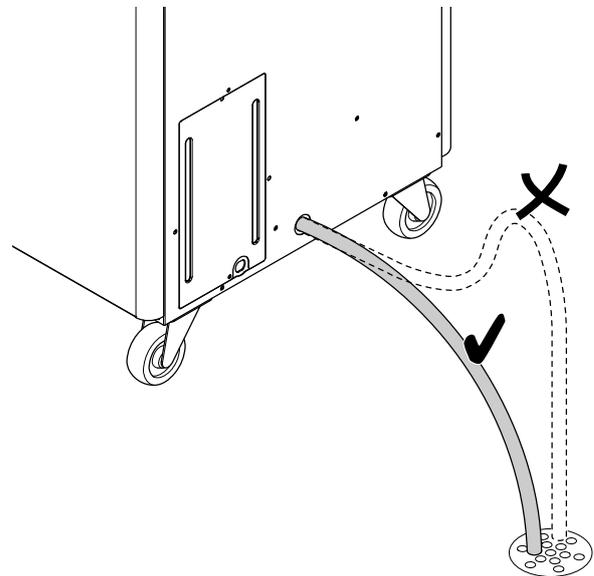

Mise hors service



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains humides ou mouillées.

- Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche *On/Off* (26).
- Débranchez le cordon secteur de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.
- Nettoyez l'appareil conformément aux indications figurant au chapitre « Maintenance ».
- Si nécessaire, videz le réservoir de récupération des condensats.
- Stockez l'appareil conformément aux indications figurant dans le chapitre Transport et stockage.

Défauts et pannes

Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le en vous conformant à la liste suivante :

L'appareil ne se met pas en marche :

- Vérifiez le raccordement au secteur.
- Vérifiez le bon état du cordon et de la fiche secteur. Si vous constatez que l'appareil est endommagé, n'essayez pas de le remettre en marche.
Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Vérifiez le fusible ou le disjoncteur secteur.
- Observez la température de fonctionnement admissible indiquée dans le chapitre « Annexe technique ».
- Attendez 10 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si l'appareil ne démarre pas, faites-le réviser par une entreprise spécialisée ou par la société Trotec.

L'appareil fonctionne sans refroidir ou les performances de refroidissement sont réduites :

- Vérifiez la propreté du ou des filtre(s) à air. Si nécessaire, nettoyez ou remplacez le(s) filtre(s) à air.
- Vérifiez les distances minimum par rapport aux murs et aux autres objets. Le cas échéant, placez l'appareil plus loin dans la pièce.
- Vérifiez le réglage de température de l'appareil. Diminuez la température définie au cas où elle est supérieure à la température de la pièce.

L'appareil est bruyant ou il vibre :

- Vérifiez si l'appareil est stable et bien installé en position verticale.

De l'eau de condensation coule de l'unité interne

- Vérifiez si l'appareil présente des fuites.

Le compresseur ne se met pas en marche :

- Vérifiez si la protection anti-surchauffe du compresseur s'est déclenchée. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 10 minutes environ avant de le rebrancher sur le secteur.
- Le compresseur peut éventuellement démarrer avec un retard de 3 minutes, car il est équipé d'une protection interne contre la remise en marche immédiate.

L'appareil devient très chaud, il est bruyant ou il perd de la puissance :

- Vérifiez si les entrées d'air et le filtre à air sont encrassés. Nettoyez la saleté extérieure.

- Contrôlez l'extérieur de l'appareil pour détecter d'éventuels encrassements (voir chapitre Maintenance). Faites nettoyer l'intérieur de l'appareil encrassé par une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou par la société Trotec.

Remarque

Attendez au moins 3 minutes après avoir terminé les travaux de maintenance et de réparation. Vous pouvez alors remettre l'appareil en marche.

L'appareil ne fonctionne pas parfaitement après les contrôles :

Contactez le service après-vente. Faites réparer l'appareil par une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou par la société Trotec.

Codes d'erreur

Les messages de défaut suivants peuvent apparaître sur les affichages 7-segments (13) et (28) :

| Code défaut | Cause | Remède |
|-------------|--|--|
| tc | Échangeur de chaleur bobiné | Débranchez brièvement l'appareil. Si le défaut est encore présent après la remise en marche, contactez le service après-vente. |
| CO | Surcharge du compresseur, surcharge électrique ou pneumatique | Débranchez brièvement l'appareil. Si le défaut est encore présent après la remise en marche, contactez le service après-vente. |
| E1 | Dysfonctionnement du capteur de température ambiante (<i>Room Sensor</i>) | Remplacement du capteur de température ambiante (<i>Room Sensor</i>) |
| E2 | Dysfonctionnement du capteur de température en sortie d'air (<i>Pipe Sensor</i>) | Remplacement du capteur de température en sortie d'air (<i>Pipe Sensor</i>) |
| E3 | Dysfonctionnement du capteur de la conduite de la sonde de l'évaporateur (<i>Out Air Sensor</i>) | Remplacement du capteur de la conduite de la sonde de l'évaporateur (<i>Out Air Sensor</i>) |

Maintenance

Intervalles de maintenance

| Intervalles de maintenance et d'entretien | avant chaque mise en service | au besoin | au moins toutes les 2 semaines | au moins toutes les 4 semaines | au moins tous les 6 mois | au moins une fois par an |
|---|------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Contrôle de l'entrée et de la sortie d'air pour détecter les encrassements ou les corps étrangers, nettoyage le cas échéant | X | | | X | | |
| Contrôle des bouches d'aspiration et de sortie d'air pour détecter les encrassements et les corps étrangers, nettoyage le cas échéant | X | | | X | | |
| Nettoyage extérieur | | X | | | | X |
| Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter des encrassements | | X | | | | X |
| Contrôle du filtre à air pour détecter d'éventuels encrassements ou corps étrangers, nettoyage ou remplacement le cas échéant | X | | X | | | |
| Remplacement du filtre à air | | X | | | | |
| Recherche de détériorations éventuelles | X | | | | | |
| Contrôle des vis de fixation | | X | | | | X |
| Test fonctionnel | | | | | | X |
| Vidange et nettoyage du bac de récupération de l'eau de condensation et/ou du flexible d'évacuation | | X | | | | |

Protocole de maintenance et d'entretien

Type d'appareil :

Numéro de série :

| Intervalles de maintenance et d'entretien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Contrôle des bouches d'aspiration et de sortie pour détecter les encrassements ou les corps étrangers, nettoyage le cas échéant | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrôle du filtre à air pour détecter d'éventuels encrassements ou corps étrangers, nettoyage ou remplacement le cas échéant | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrôle des bouches d'aspiration et de sortie d'air pour détecter les encrassements ou les corps étrangers, nettoyage le cas échéant | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettoyage extérieur | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter des encrassements | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remplacement du filtre à air | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recherche de détériorations éventuelles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrôle des vis de fixation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test fonctionnel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vidange et nettoyage du bac de récupération de l'eau de condensation et/ou du flexible d'évacuation | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Date : Signature : | 2. Date : Signature : | 3. Date : Signature : | 4. Date : Signature : |
| 5. Date : Signature : | 6. Date : Signature : | 7. Date : Signature : | 8. Date : Signature : |
| 9. Date : Signature : | 10. Date : Signature : | 11. Date : Signature : | 12. Date : Signature : |
| 13. Date : Signature : | 14. Date : Signature : | 15. Date : Signature : | 16. Date : Signature : |

Avant toute opération de maintenance



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains humides ou mouillées.

- Arrêtez l'appareil.
- Débranchez le cordon secteur de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.



Avertissement relatif à la tension électrique

Tout travail nécessitant l'ouverture de l'appareil est à réaliser par une entreprise spécialisée homologuée ou par la société Trotec.

Circuit de réfrigérant



Danger

Réfrigérant naturel propane (R290) !

H220 : gaz extrêmement inflammable.

H280 : contient du gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

P210 : tenir éloigné de toute source de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes ainsi que de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P377 : gaz effluent en feu : ne pas éteindre tant que la fuite ne peut pas être colmatée sans danger.

P410+P403 : conserver à l'abri du soleil dans un endroit bien aéré.

- Tout le circuit réfrigérant est un système hermétiquement clos qui ne nécessite pas d'entretien ; seules une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou l'entreprise Trotec sont autorisées à effectuer la maintenance et la réparation.

Signaux de sécurité et étiquettes sur l'appareil


Contrôlez régulièrement les signaux de sécurité et les étiquettes se trouvant sur l'appareil. Renouvelez les signaux de sécurité en cas d'illisibilité.

Nettoyage du boîtier

Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide, doux et non pelucheux. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le boîtier. Veillez à ce qu'aucune humidité ne puisse entrer en contact avec les composants électriques. N'utilisez pas de détergents agressifs, comme les aérosols de nettoyage, les solvants, les nettoyeurs à base d'alcool ou les produits abrasifs pour humidifier le chiffon.

Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter des encrassements

1. Retirez le filtre à air.
2. Munissez-vous d'une lampe de poche pour éclairer l'intérieur de l'appareil à travers les ouvertures.
3. Examinez l'intérieur de l'appareil pour détecter d'éventuels encrassements.
4. Si vous détectez une épaisse couche de poussière, faites nettoyer l'intérieur de l'appareil par une entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou par la société Trotec.
5. Remettez le filtre à air en place.

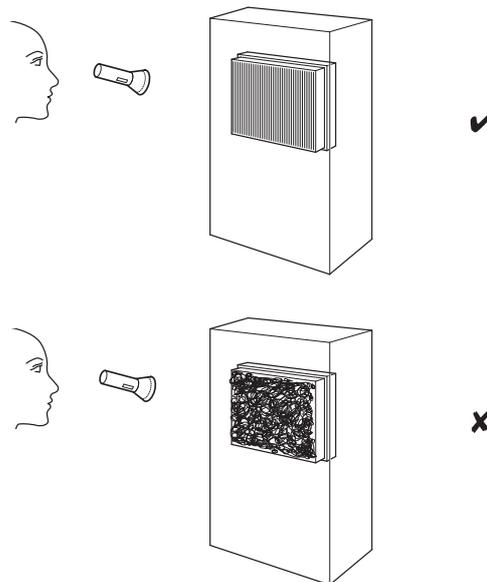


Nettoyage du filtre à air

Il est nécessaire de nettoyer le filtre à air dès qu'il est sale. Cela se traduit, par exemple, par une capacité réduite (voir chapitre Défaits et pannes).

Avertissement

Veillez vous assurer que le filtre à air ne soit ni usé ni endommagé. Les coins et les arêtes du filtre à air ne doivent être ni déformés ni arrondis. Avant de remettre le filtre à air en place, veuillez vous assurer que celui-ci est intact et sec !

1. Retirez le filtre à air de l'appareil.

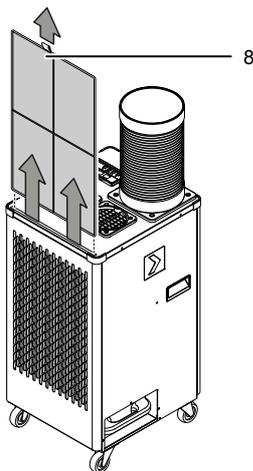

2. Nettoyez le filtre avec un chiffon doux légèrement humide non pelucheux. Si le filtre est très encrassé, nettoyez-le à l'eau chaude à laquelle vous aurez mélangé un produit de nettoyage neutre.
3. Laissez le filtre sécher complètement. N'insérez pas de filtre mouillé dans l'appareil !
4. Insérez à nouveau le filtre à air dans l'appareil.

Vider le condensat (vidage manuel)


Le mode *Refroidissement* produit du condensat qui est évacué en grande partie avec l'air sortant.

Le reste du condensat est collecté dans le bac situé à l'intérieur de l'appareil. Il est nécessaire de vider régulièrement le bac.

Lorsqu'une trop grande quantité d'eau de condensation s'est accumulée, l'appareil s'éteint et le signale par l'intermédiaire de la LED *Bac plein* (16). En complément, un signal sonore se fait entendre.

✓ L'appareil est éteint.

1. Tirez le bac de récupération de l'eau de condensation (3) hors de son évidement.

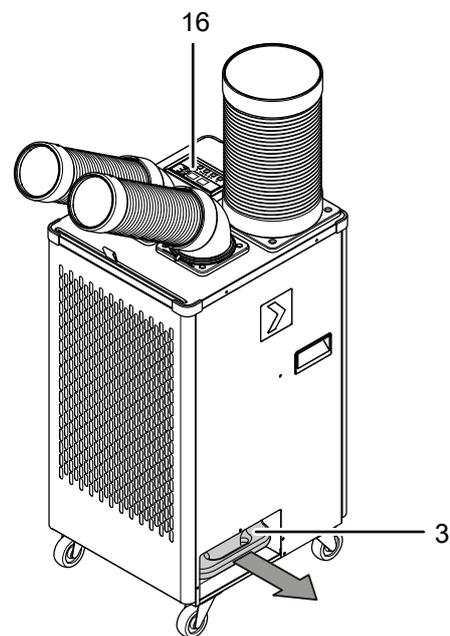

2. Videz le bac de récupération de l'eau de condensation.
3. Insérez à nouveau le bac dans l'appareil.
⇒ La LED *Bac plein* (16) ne s'allume plus lorsque vous remettez l'appareil en marche.

Activités après la maintenance

Si vous désirez continuer d'utiliser l'appareil :

- Rebranchez l'appareil en mettant la fiche dans la prise secteur.


Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue durée :

- Stockez l'appareil conformément aux indications figurant dans le chapitre Transport et stockage.

Annexe technique**Données techniques**


| | |
|--|---|
| Modèle | PT 3500 SP |
| Puissance frigorifique | 3,5 kW |
| Capacité de déshumidification | 1,3 l/h |
| Plage de fonctionnement | 18 °C à 45 °C |
| Plage de réglage de la température | 0 °C à 35 °C |
| Débit volumique d'air max. | 600 m ³ /h |
| Raccordement secteur | 220 V - 240 V / 50 Hz |
| Courant nominal | 6,2 A |
| Indice de protection | IPX0 |
| Puissance absorbée max. (mode Refroidissement) | 1,7 kW |
| Niveau sonore à 1 m de distance | 48 dB(A) |
| Réfrigérant | R290 |
| Quantité de réfrigérant | 300 g |
| Facteur PRP | 3 |
| Équivalent CO ₂ | 0,0009 t |
| Pression côté aspiration | 1 MPa |
| Pression côté sortie | 2,5 MPa |
| Pression max. admissible | 2,5 MPa |
| Capacité du bac de récupération de l'eau de condensation | 7 l |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 430 x 493 x 944 mm |
| Distance minimum par rapport aux murs et aux objets : | 90 cm vers le haut : 30 cm vers les côtés : 30 cm vers l'avant : 30 cm vers l'arrière : |
| Poids | 49 kg |

Schéma électrique

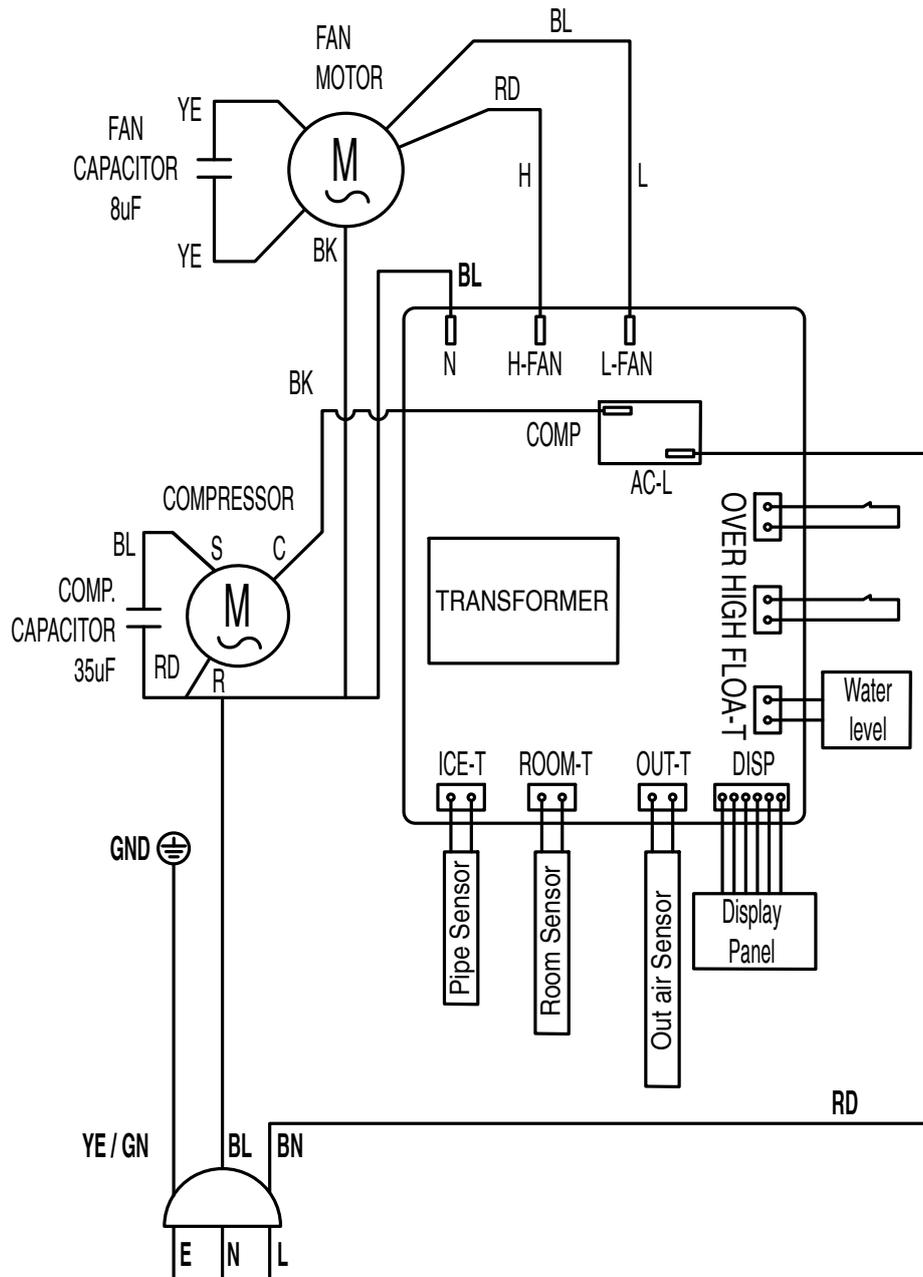

Nomenclature et liste des pièces de rechange

Remarque : Les numéros de repérage des pièces de rechange sont différents des numéros de repérage des composants utilisés dans le manuel d'utilisation.

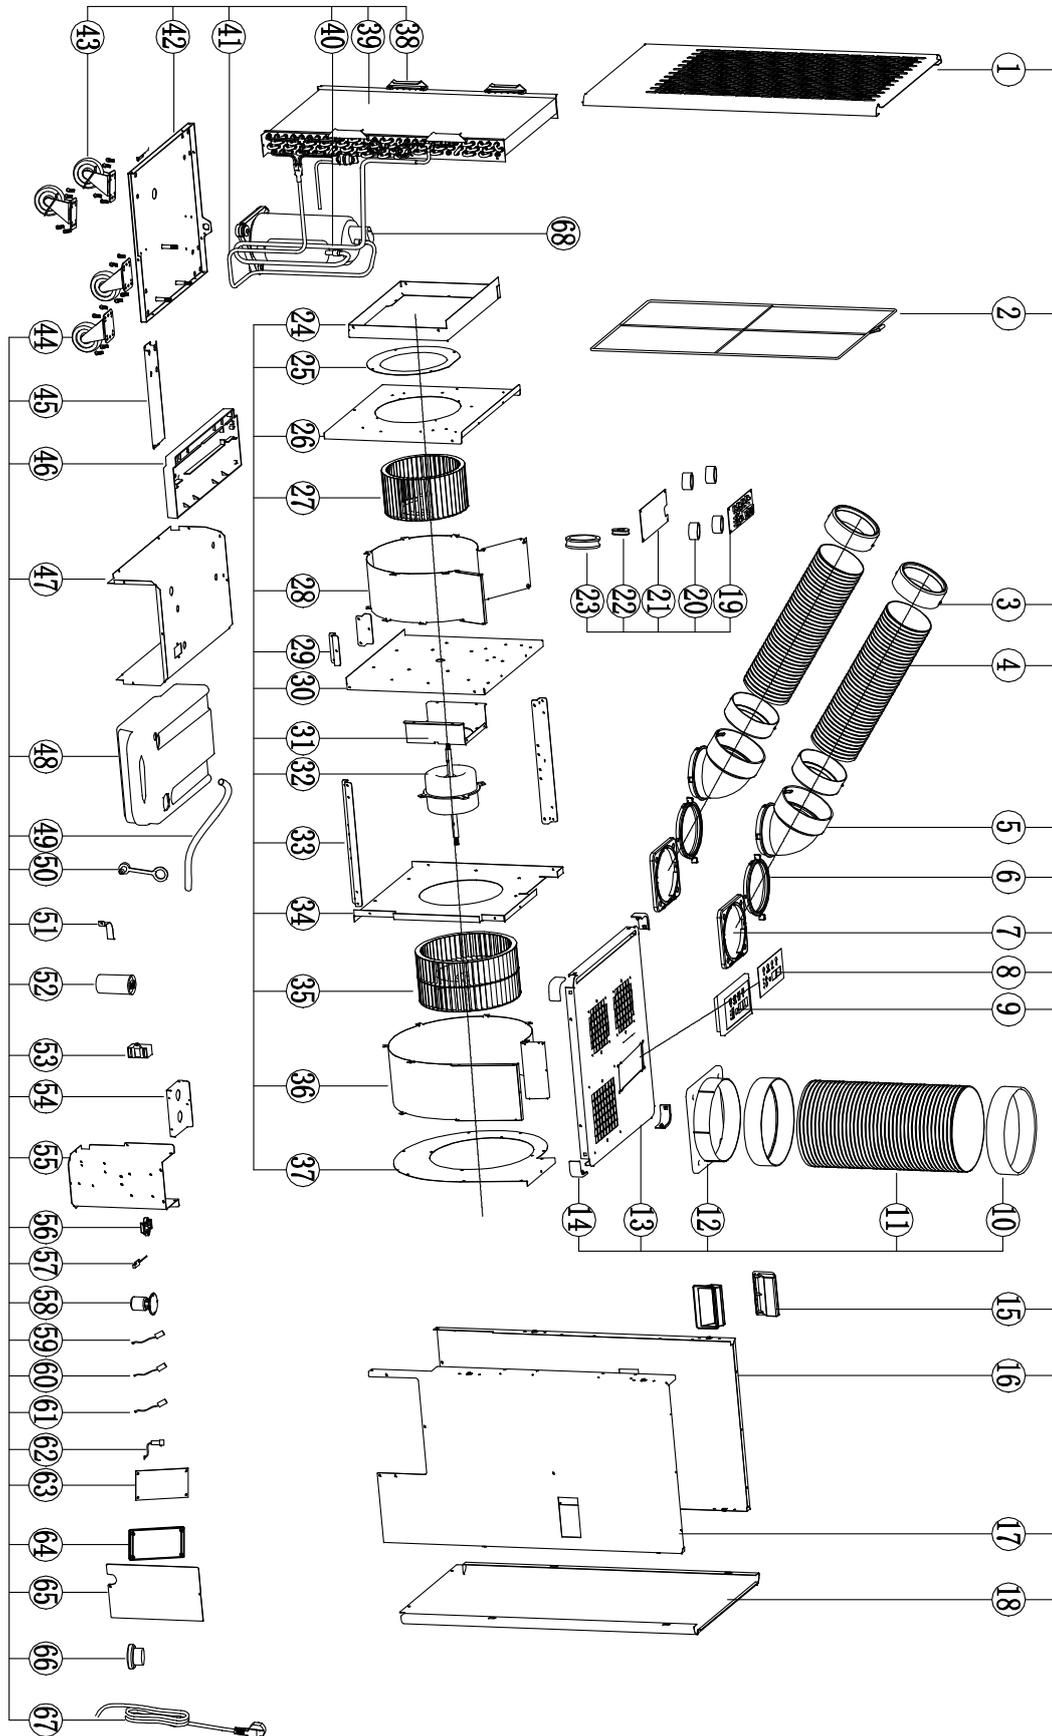

| N° | Pièce de rechange | N° | Pièce de rechange | N° | Pièce de rechange |
|----|--------------------------------|----|---------------------------------|----|--|
| 1 | Front shell | 24 | Evaporator coaming | 47 | Water tank cover plate |
| 2 | Filter | 25 | Wind board | 48 | Water tank |
| 3 | Corner joint | 26 | Front volute | 49 | Water drain pipe |
| 4 | Cold air exhaust duct | 27 | Wind wheel | 50 | Water tank piston |
| 5 | Elbow tube | 28 | Cold air volute | 51 | Capacitor bracket |
| 6 | Tube fix frame ring | 29 | Downwind fixed frame | 52 | Compressor capacitance |
| 7 | Tube fix base | 30 | Front volute rear plate | 53 | Motor capacitance |
| 8 | Control the face | 31 | Motor bracket | 54 | Electric control box cover |
| 9 | Control panel | 32 | Motor | 55 | Electric control box |
| 10 | Hot air exhaust duct connector | 33 | Upper air duct connecting plate | 56 | Magnetron switch support |
| 11 | Hot air exhaust duct | 34 | Back volute rear plate | 57 | Megnetically controlled switch |
| 12 | Hot air exhaust duct holder | 35 | Wind wheel 2 | 58 | Water level switch |
| 13 | Top cover | 36 | Hot air volute | 59 | Evaporator temperature sensor probe line |
| 14 | Corner protector | 37 | Back volute front plate | 60 | Air outlet temperature sensor probe line |
| 15 | Dig handle | 38 | Guide groove | 61 | Indoor temperature sensor probe line |
| 16 | Left side panel | 39 | Heat exchanger ass. | 62 | Power panel line |
| 17 | Rigth side panel | 40 | Copper pipe | 63 | Power strip |
| 18 | Back shell | 41 | Copper pipe | 64 | Power board bracket |
| 19 | Display board | 42 | Base plate | 65 | Electric control box cover plate |
| 20 | Screw liner | 43 | Universal casters with break | 66 | Wire clip |
| 21 | Control panel cover | 44 | Universal casters | 67 | Cable |
| 22 | 0 coil | 45 | Water tank support plate | 68 | Compressor ass. |
| 23 | 0 coil | 46 | Water tray | | |

Élimination



Le pictogramme représentant une poubelle barrée, apposé sur un appareil électrique ou électronique, signifie que celui-ci ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les ordures ménagères. Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. Pour de nombreux pays de l'UE, vous trouverez sur la page Internet <https://hub.trotec.com/?id=45090> des informations sur d'autres possibilités de prise en charge. Sinon, adressez-vous à une entreprise homologuée dans votre pays pour le recyclage et l'élimination des appareils électriques usagés.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir.

Faites éliminer le réfrigérant propane contenu dans l'appareil de façon appropriée et conforme à la législation en vigueur par une entreprise homologuée en conséquence (N° 160504 du catalogue européen des déchets).

Déclaration de conformité

Traduction de la déclaration de conformité originale conformément à la directive CE Machines 2006/42/CE, annexe II, partie 1, section A

Nous, société Trotec GmbH, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit désigné ci-après a été développé, conçu et fabriqué conformément aux exigences de la directive CE Machines, version 2006/42/CE.

Modèle / produit : PT 3500 SP

Type : climatiseur spotcooling

À partir de l'année modèle : 2022

Directives CE applicables :

- 2011/65/UE : 01/07/2011
- 2014/30/UE : 29/03/2014

Normes harmonisées appliquées :

- EN 55014-1:2017/A11:2020
- EN 60335-2-40:2003/A13:2012
- EN 61000-3-11:2000

Normes et spécifications techniques nationales appliquées :

- EN 55014-2:2015
- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019
- EN 60335-1:2012/A2:2019
- EN 62233:2008

Nom du fabricant et de la personne autorisée à établir les documents techniques :

Trotec GmbH

Grebbeener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Téléphone : +49 2452 962-400

E-mail : info@trotec.de

Lieu et date de la déclaration :

Heinsberg, le 18.03.2022

Detlef von der Lieck, gérant

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com